


УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Главного управления
благоустройства, озеленения
и правового обеспечения мэрии
города Новосибирска

 Ю. А. Сердюк
« 14 » октября 2018 г.

Акт
лесопатологического обследования № 2

лесных насаждений Новосибирского городского лесничества
города Новосибирска (субъект РФ)

Способ лесопатологического обследования:
Инструментальный

Место проведения

Лесохозяйственный участок	Урочище	Квартал(ы)	Выдел(ы)	Площадь, га
Заельцовский		53	1	0,8
ВСЕГО				0,8 га

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 0,8 га.

1. Инструментальное обследование аварийных деревьев:

1.1. Координаты расположения аварийного дерева: согласно перечетной ведомости

1.2. Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева: согласно перечетной ведомости

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от их воздействия:

Вид мероприятия	Запас дерева, куб. м	Порода	Сроки проведения
Прочие рубки	13,22	Береза	

Ведомость перчета аварийных деревьев, назначенных в рубку, прилагается (приложение 4 к Акту).

Мероприятия, необходимые для предупреждения повреждения или поражения смежных деревьев: При проведении рубки не допускать повреждения соседних деревьев

Дата проведения обследований 09.10.2018

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ФИО Филатов А.Н. Подпись 

Директор МКУ «Горзеленхоз»

А. Ф. Сумин

И.о. начальника отдела лесного хозяйства

А. В. Дроздов

Перечетная ведомость аварийных деревьев назначенных в рубку

Место проведения: Квартал № 53 выдел № 1 Заельцовского лесохозяйственного участка Новосибирского городского лесничества.

№ дерева	Координаты	Порода	Высота м.	Диаметр см.	Запас куб.м.	Структурные изъятия аварийные характеризующие	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия
1	55 04 033 СШ 082 02 446 ВД	береза	25	40	1,41	Сухостой	Рубка	
2	55 04 034 СШ 082 02 446 ВД	береза	24	28	0,65	Сухостой	Рубка	
3	55 04 035 СШ 082 02 448 ВД	береза	26	48	2,06	Сухостой	Рубка	
4	55 04 035 СШ 082 02 447 ВД	береза	24	32	0,87	Сухостой	Рубка	
5	55 04 035 СШ 082 02 446 ВД	береза	24	32	0,87	Сухостой	Рубка	
6	55 04 035 СШ 082 02 449 ВД	береза	23	28	0,65	Сухостой	Рубка	
7	55 04 036 СШ 082 02 448 ВД	береза	26	40	1,41	Сухостой	Рубка	
8	55 04 035 СШ 082 02 451 ВД	береза	23	28	0,65	Сухостой	Рубка	
9	55 04 035 СШ 082 02 450 ВД	береза	25	32	0,87	Сухостой	Рубка	
10	55 04 027 СШ 082 02 451 ВД	береза	26	44	1,72	Сухостой	Рубка	
11	55 04 033 СШ 082 02 460 ВД	береза	27	48	2,06	Сухостой	Рубка	
Итого					13,22	куб.м.		

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


ФИО Филатов А.Н. Подпись



Дата составления Документа 22.06.18 г. Телефон 963-943-61-21

09 октября 2018

Схема
места расположения аварийных деревьев
кв. 53 вид. 1 Заельцовского л/х участка

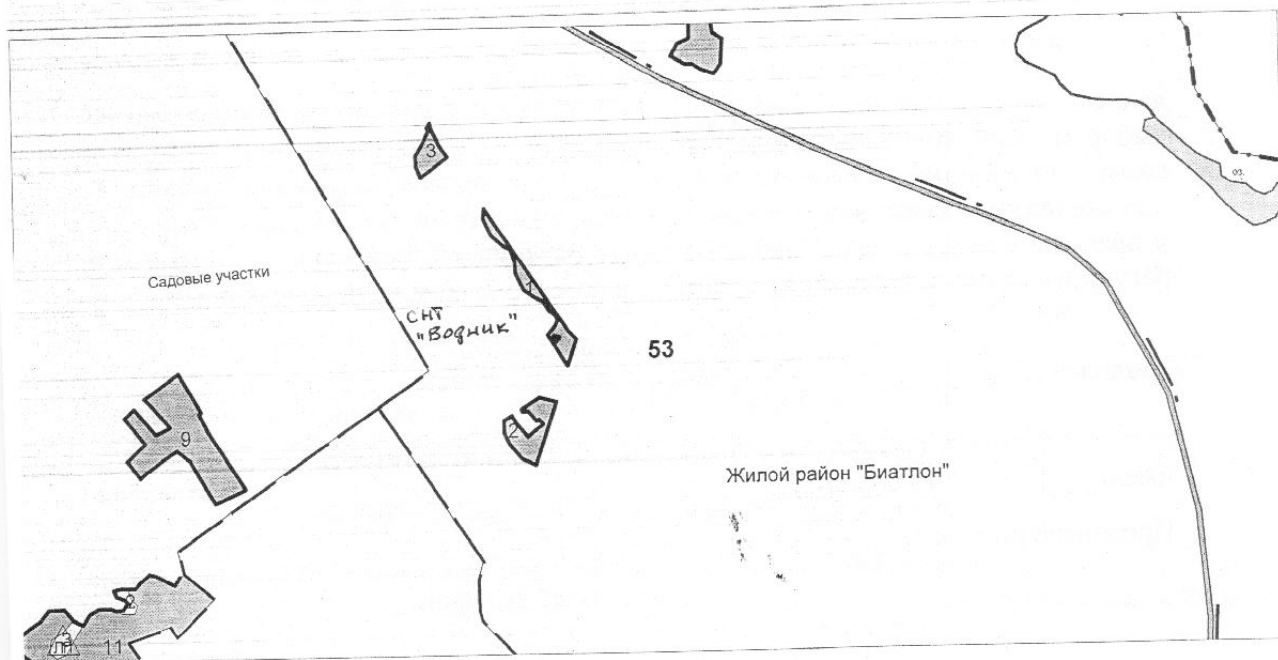

■ - место расположения аварийных деревьев

Мастер леса Заельцовского л/х участка МКУ «Горзеленхоз»

А. Н. Филатов